

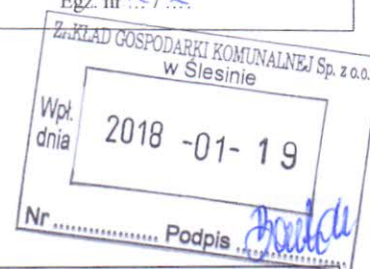
	<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</b> ul. Poznańska 49; 62-510 Konin; tel. 63/245 94 75  <b>LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH</b> Rumin 11B; 62-500 Konin; tel. 63/240-39-88 e-mail: <a href="mailto:laboratorium@pwik-konin.com.pl">laboratorium@pwik-konin.com.pl</a>	  POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1633

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr LBS/ 18/ 38 / 5411 / 2018 z dnia 16.01.2018



Zlecający	Data / godz. pobrania próbki	Kod / rodzaj próbki	Rodzaj analizy	Miejsce pobierania próbki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 62-561-Ślesin ul. Spokojna 10 NIP: 665-29-88-472	10.01.2018 08:45	58/2018 Jednorazowa	fizykochemiczna mikrobiologiczna	Wodociąg Ślesin „EJ Trans”, J. Wilczek Mikorzyn 17 62-561 Ślesin
Nr zlecenia/ nr umowy/ plan *: ZL/00012/LBS/2018 z dnia 10.01.2018				
Numer protokołu nadany w laboratorium: 36/2018				
Metoda pobrania próbek: wytyczne dotyczące pobierania próbek ze str. internetowej <a href="http://www.pwik-konin.com.pl">www.pwik-konin.com.pl</a>				
Próbki pobrał: Zleceniodawca				
Opis próbki: woda do spożycia				
Stan próbki: spełnia wymagania				
Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 10.01.2018 godz. 12:15				

\* niepotrzebne skreślić  
 N- metoda nieakredytowana, A- metoda akredytowana, symbol akredytacji AB 1633

**UWAGA:**  
 Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.  
 Przedstawione w sprawozdaniu z badań wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.  
 Skargi przyjmowane są w terminie 14 dni od daty opracowania sprawozdania z badań.  
 Informacje dodatkowe dotyczące przeprowadzonych badań laboratorium przekazuje na życzenie Klienta.  
 Oszacowaną niepewność pomiaru laboratorium podaje na życzenie Klienta wówczas gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badania lub ich zastosowania oraz gdy niepewność ma znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi.  
 Jeśli próbka jest pobrana przez upoważniony personel laboratorium podana wartość niepewności uwzględnia niepewność związaną z pobraniem próbki, natomiast jeśli próbka jest pobrana przez Zleceniodawcę podana wartość niepewności nie uwzględnia niepewności pobierania próbki.  
 W przypadku badań fizykochemicznych laboratorium podaje niepewność pomiaru jako niepewność rozszerzoną metody przy poziomie ufności P ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, a w przypadku ilościowych metod mikrobiologicznych z wyłączeniem NPL niepewność pomiaru podaje się jako przedział rozszerzenia przy poziomie ufności P ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, natomiast w przypadku metod ilościowych NPL niepewność podaje się jako górną i dolną granicę przy przedziale ufności ok. 95%.  
 W przypadku próbki pobranej przez Klienta – laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**

Nr LBS/ 18/ 38 / 5411 / 2018 z dnia 16.01.2018

**WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH**

Oznaczenie	Jednostka	Kod próbki	Numer normy/ procedury badawczej	
		58/2018		
		Wynik badania +/- niepewność		
Stężenie żelaza ogólnego	µg/l Fe	39±8	A, Z	PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06
Stężenie manganu	µg/l Mn	<20	A, Z	PN-92/C-04590/03 <sup>1)</sup>
Data rozpoczęcia badania	10.01.2018			
Data zakończenia badania	11.01.2018			

<sup>1)</sup> Norma wycofana przez PKN, metoda spełnia wymagania zawarte w Dz. U. 2017 poz. 2294

A - metoda akredytowana symbol akredytacji AB 1633

Z - metoda posiadająca zatwierdzenie PPIS - decyzja nr M/ON.HK/81/17 z dnia 18.05.2017, Z-M/ON.HK/81/17 z dnia 21.12.2017

Wartości wyników badań poprzedzone znakiem „&lt;” oznaczają uzyskanie wyników poniżej zakresu metody i dla tych wyników Laboratorium Badań Środowiskowych nie podaje niepewności

Opracował:	Starszy laborant chemik mgr inż. Joanna Piórkowska	Data i podpis: 16.01.2018 / Piórkowska Specjalista chemik
Autoryzował:	Specjalista chemik inż. Aleksandra Kowalska	Data i podpis: 16.01.2018 / Kowalska Aleksandra Kowalska



**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**

Nr LBS/ 18/ 38 / 5411 / 2018 z dnia 16.01.2018

**WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH**

Oznaczenie	Jednostka	Kod próbki		Numer normy/ procedury badawczej
		58/2018		
		Wynik badania (niepewność)		
Liczba bakterii grupy coli	jtk/100ml	0		A, Z PN-EN ISO 9308-1-2014-12+ A1:2017-04
Liczba Escherichia coli	jtk/100ml	0		A,Z PN-EN ISO 9308-1-2014-12+ A1:2017-04
Data rozpoczęcia badania	10.01.2018			
Data zakończenia badania	11.01.2018			

A – metoda akredytowana Nr AB 1633

Z – metoda posiadająca zatwierdzenie PPIS – decyzja nr M/ON HK/81/17 z dnia 18.05.2017, Z-M/ON HK/81/17 z dnia 21.12.2017

Dla wartości wyników badań równych „0-zero” i/lub poprzedzonych znakiem „&gt;” Laboratorium Badań Środowiskowych nie podaje niepewności

Opracował:	Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej mgr inż. Ewa Wendt	Data i podpis: 16.01.2018 Ewa Wendt
Autoryzował:	Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej mgr inż. Ewa Wendt	Data i podpis: 16.01.2018 Ewa Wendt

Sprawozdanie zatwierdził:	Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych mgr inż. Małgorzata Opasiak	Data i podpis: 16.01.2018 Małgorzata Opasiak
------------------------------	---	--

=====KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ=====