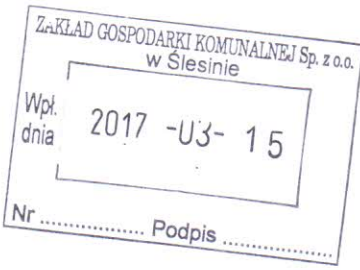
	<p><b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</b>  <b>ul. Poznańska 49; 62-510 Konin;</b>  <b>tel. 63/245 94 75</b></p> <p><b>LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH</b>  Rumin 11B; 62-500 Konin;  tel. 63/240-39-88  e-mail: <a href="mailto:laboratorium@pwik-konin.com.pl">laboratorium@pwik-konin.com.pl</a></p>	
<p>„Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczeń 2009) dostępnym na stronie <a href="http://www.pca.gov.pl">www.pca.gov.pl</a> akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spełnienie wymagań dot. kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań/wzorcowień.”</p>		<p>Str. 1. z 3.</p> <p>Egz. nr 2 / 2</p>

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr LBS/ 18 / 249 / 5411 / 2017 z dnia 13.03.2017

Zlecający	Data / godz. pobrania próbki	Kod / rodzaj próbki	Rodzaj analizy	Miejsce pobierania próbki
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.</b> <b>62-561-Ślesin</b> <b>ul. Spokojna 10</b> <b>NIP: 665-29-88-472</b>	<b>08.03.2017</b> <b>08:30</b>	<b>571/2017</b> <b>próbka</b> <b>jednorazowa</b>	<b>fizykochemiczna</b> <b>mikrobiologiczna</b>	<b>Wodociąg Szyszyn</b> <b>Szkoła Podstawowa</b> <b>Szyszyńskie Holendry 34</b>
<b>Nr zlecenia/ nr umowy/ plan</b> *: ZL/00008/LBS/2017 z dn. 04.01.2017				
<b>Numer protokołu nadany w laboratorium (nr protokołu zleciodawcy)</b> *: 318/2017				
<b>Metoda pobrania próbek:</b> wytyczne dotyczące pobierania próbek ze str. internetowej <a href="http://www.pwik-konin.com.pl">www.pwik-konin.com.pl</a>				
<b>Próbki pobral:</b> zleciodawca				
<b>Opis próbki:</b> próbka wody				
<b>Stan próbki:</b> spełnia wymagania				
<b>Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium:</b> 08.03.2017, godz. 11:00				

potrzebne skreślić

### UWAGA:

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Przedstawione w sprawozdaniu z badań wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Skargi przyjmowane są w terminie 14 dni od daty opracowania sprawozdania z badań.

Informacje dodatkowe dotyczące przeprowadzonych badań laboratorium przekazuje na życzenie Klienta.

Oszacowaną niepewność pomiaru laboratorium podaje na życzenie Klienta wówczas gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badania lub ich zastosowania oraz gdy niepewność ma znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi.

Jeśli próbka jest pobrana przez upoważniony personel laboratorium podana wartość niepewności uwzględnia niepewność związaną z pobraniem próbki, natomiast jeśli próbka jest pobrana przez Zleciodawcę podana wartość niepewności nie uwzględnia niepewności pobierania próbki.

W przypadku badań fizykochemicznych laboratorium podaje niepewność pomiaru jako niepewność rozszerzoną metody przy poziomie ufności P ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, a w przypadku ilościowych metod mikrobiologicznych z wyłączeniem NPL niepewność pomiaru podaje się jako przedział rozszerzenia przy poziomie ufności P ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, natomiast w przypadku metod ilościowych NPL niepewność podaje się jako górną i dolną granicę przy przedziale ufności ok. 95%.

W przypadku próbki pobranej przez Klienta – laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**

Nr LBS/ 18 / 249 / 5411 / 2017 z dnia 13.03.2017

**WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH**

Oznaczenie	Jednostka	Kod próbki	Numer normy/ procedury badawczej	
		571/2017		
		Wynik badania +/- niepewność		
Stężenie żelaza ogólnego	µg/l Fe	<30	A, Z	PN-ISO 6332.2001/Ap1:2016-06
Stężenie manganu	µg/l Mn	<20	A, Z	PN-92/C-04590/03 <sup>1)</sup>
Data rozpoczęcia badania		08.03.2017		
Data zakończenia badania		08.03.2017		

<sup>1)</sup> Norma wycofana przez PKN.

A - metoda akredytowana, symbol akredytacji AB 1633

Z - metoda posiadająca zatwierdzenie PPIS - decyzja nr M/ON.HK/77/16 z dnia 23.05.2016

Wartości wyników badań poprzedzone znakiem „&lt;” lub „&gt;” oznaczają uzyskanie wyników poniżej lub powyżej zakresu metody i dla tych wyników Laboratorium Badań Środowiskowych nie podaje niepewności

Opracował:	<b>Laborant chemik</b> mgr inż. Joanna Piórkowska	Data i podpis: 13.03.2017 <i>Joanna Piórkowska</i>
Autoryzował:	<b>Kierownik pracowni fizykochemicznej</b> inż. Aleksandra Kowalska	Kierownik Pracowni Fizykochemicznej 13.03.17 <i>Aleksandra Kowalska</i> Data i podpis: .....



**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**

Nr LBS/ 18 / 249 / 5411 / 2017 z dnia 13.03.2017

**WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH**

Oznaczenie	Jednostka	Kod próbki		Numer normy/ procedury badawczej
		571/2017		
		Wynik badania		
Obecność i liczba bakterii grupy coli	jtk/100ml	0		A, Z PN-EN ISO 9308-1-2014-12
Obecność i liczba Escherichia coli	jtk/100ml	0		A, Z PN-EN ISO 9308-1-2014-12
Data rozpoczęcia badania	08.03.2017			
Data zakończenia badania	09.03.2017			

A – metoda akredytowana, symbol akredytacji AB 1633

Z – metoda posiadająca zatwierdzenie PPIS – decyzja nr M/ON HK/77/16 z dnia 23.05.2016

Dla wartości wyników badań równych „0-zero” i/lub poprzedzonych znakiem „&gt;” Laboratorium Badań Środowiskowych nie podaje niepewności

Opracował:	Laborant mikrobiolog lic. Ilona Palczyńska	Data i podpis: 13.03.2017 [podpis]
Autoryzował:	Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych mgr inż. Małgorzata Opasiak	Data i podpis: 13.03.2017 [podpis] Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych Małgorzata Opasiak

Sprawozdanie zatwierdził:	Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych mgr inż. Małgorzata Opasiak	Data i podpis: 13.03.2017 [podpis] Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych Małgorzata Opasiak
------------------------------	---	--

=====KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ=====